


SKRZYŻOWANIE PROJ. KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM ŚR/PR

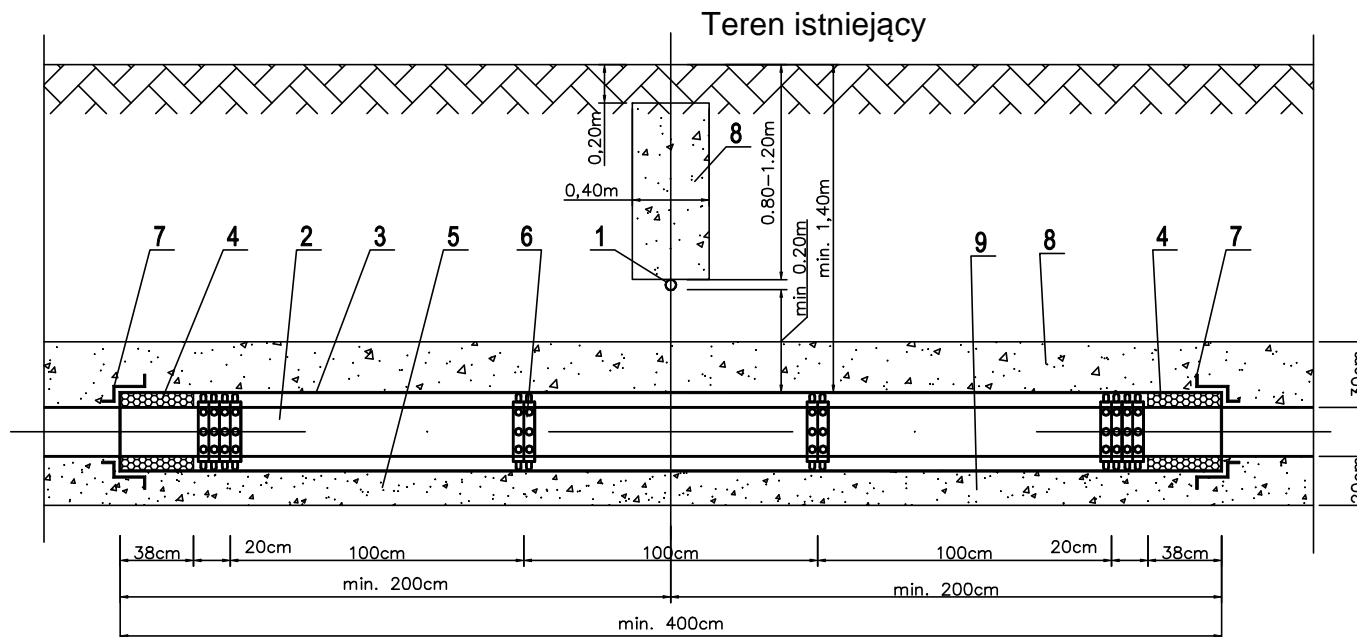


OZNACZENIA:

1. ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG ŚREDNIOPRĘŻNY Dn20-Dn150
2. PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJNA PVC lub PEHD
3. PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
4. USZCZELNIENIE PIAKĄ POLIURETANOWĄ
5. PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm
6. PŁOZY ŚLIZGOWE (DYSTANSOWE)
7. MANSZETY USZCZELNIAJĄCE
8. ZASYPKA
9. PODSYPKA

RURA PRZEWODOWA	RURA OCHRONNA
PE Ø225 SDR 17	PE Ø355 SDR 17
PVC Ø160 klasy S	PVC Ø250 klasy S
PVC Ø200 klasy S	PVC Ø315 klasy S

UWAGA:
W PRZYPADKU PRZEWIERTU SPRAWDZIĆ GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI
NP. PRZEZ WYKONANIE WYKOPU KONTROLNEGO W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA.
ZASTOSOWANIE PODSYBK I ZASYPKI TYLKO DLA METODY WYKOPOWEJ.

	<p style="text-align: center; margin: 0;">NAZWA ZADANIA</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 0;">BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUDA (CZĘŚĆ DOLNA – CENTRUM), GMINA RADOMYSŁ WIELKI</p>		
TYTUŁ RYSUNKU ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIAGIEM	SKALA <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">1: –</div>	DATA <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">02.2018</div>	NR RYSUNKU <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">4.1</div>
OPRAWOWAŁ: mgr inż. ANITA KIZIOR – ŻYMUŁA	NR UPRAWNIENI PDK/0188/ZOOS/15	BRANŻA: SANITARNA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JACEK MITEK	NR UPRAWNIENI PDK/0112/POOS/08	BRANŻA: SANITARNA	PODPIS
SPRAWDZIŁ: inż. JANUSZ MITEK	NR UPRAWNIENI WD-NB-8346/60/81	BRANŻA: SANITARNA	PODPIS