



# SKRZYŻOWANIE RUROCIĄGU WODOCIĄGOWEGO Z RUROCIĄGIEM GAZOWYM ŚR. I NISKIEGO CIŚNIENIA

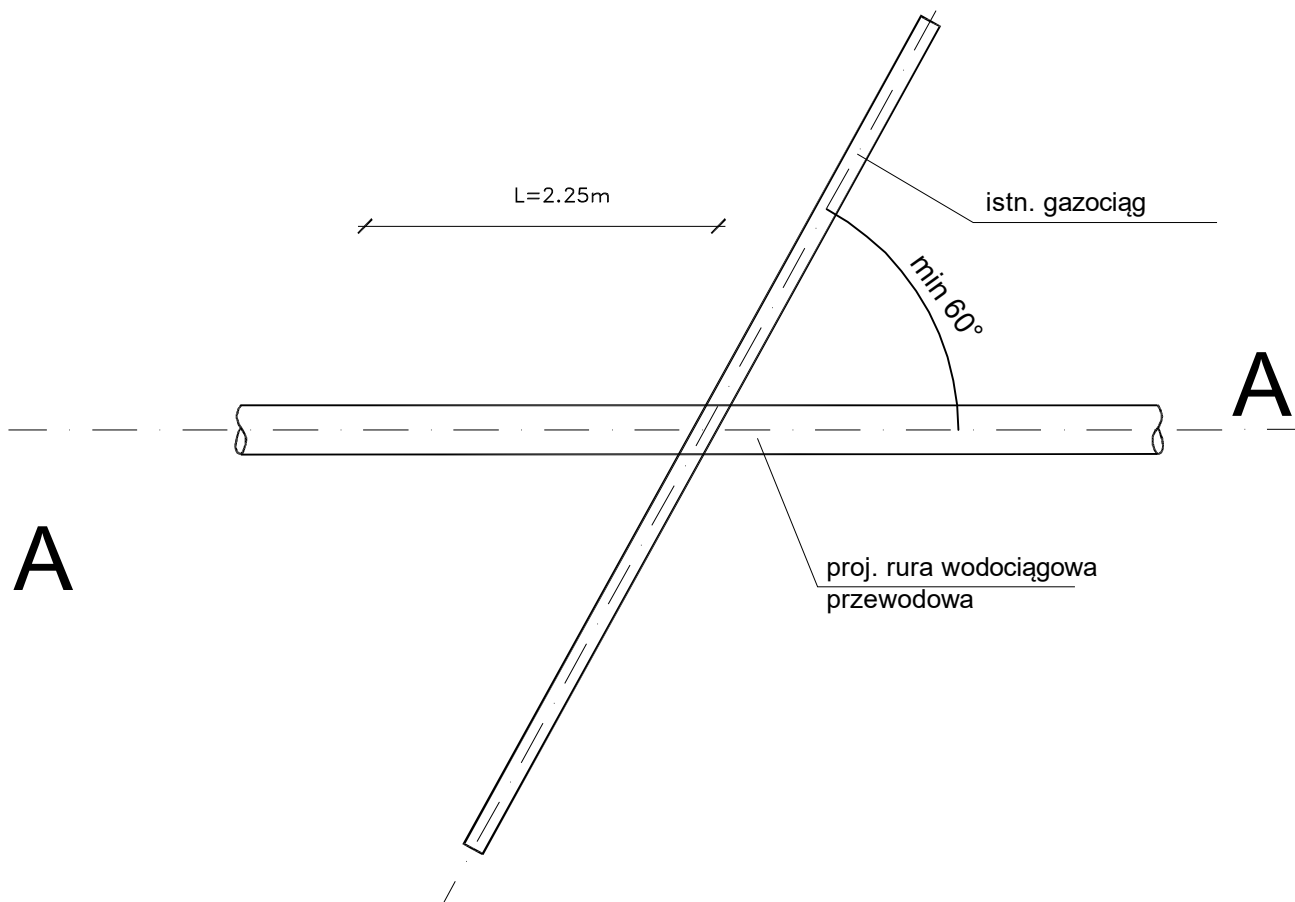

Uwaga:  
PRACE WYKONYWAĆ POD NADZOREM ROZDZIELNI GAZU

	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA</b> <b>"PROWEKO"</b> tel.: 665 044 578; 697 483 219 33-140 Lisia Góra, ul. W. Witosa 4 NIP: 993-06-52-115, REGON:122815970		
INWESTOR:	Gmina Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki		
ZADANIE:	"Budowa zbiornika wody czystej o pojemności 100m <sup>3</sup> w miejscowości Ruda"		
TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - skrzyżowanie wodociągu z rurociągiem gazowym o ciśnieniu do 0,4 MPa		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Elżbieta Wąż Upr. Proj. nr MAP/0260/POOS/13 BRANŻA SANITARNA	podpis	Skala:1:BS Data: sierpień 2016r.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Walczak Upr. Proj. nr MAP/0549/POOS/12 BRANŻA SANITARNA	podpis	Rys. 14